

План мероприятий по повышению показателя

обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного

вида № 10

по адресу: 301602, Россия, Тульская область, Узловский район, город Узловая, улица Горького, дом 7.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения мероприятий	Заплаты на выполнение мероприятий, тыс. руб.	Источник финансирования	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1.1	Установить информационный уличный стенд на высоте 1,5-4,0м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета	2022			Е.В. Потапова	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов всех категорий	
1.2	Оборудовать съездами бордюрные камни с уклоном 1:10 либо уложить бордюрный камень, при этом высота перепада не должна превышать 0,02м двух уровнями поручнями и	2022			Е.В. Потапова	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов всех категорий	


1.3	горизонтальными площадками. Калитку выделить контрастным цветом по отношению к цвету забора						
2.	Вход (входы) в здание					Е.В. Потапова	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов всех категорий
2.1	Лестница (наружная)						
2.1.1	Обустроить на проступях краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени. (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м (п. 6.2.8 СП59.13330.2020)	2022				Е.В. Потапова	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения
2.1.2	Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели «Внимание опасность» глубиной 0,5-0,6 на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. (п. 5.1.10 СП 59.13330.2020) ГОСТ 52875-2018)	2022				Е.В. Потапова	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов с нарушением зрения
2.2	Пандус (наружный)						
2.4	Двери (входные)						
2.4.5	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014м (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). До момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем	2023				Е.В. Потапова	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

	мобильными пандусами. Например:								
2.5	Тамбур								
3.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)								
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея)								
3.1.1	Предусмотреть для собаки - поводья специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке	2023					Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для людей с нарушением зрения	
3.1.2	Установить тактильно-звуковую (тактильную) мнемосхему справа при входе на объект на высоте 0,8-1,1 м от уровня пола, с углом наклона 30-45 градусов или на высоте 1,4-1,6 м на вертикальной опоре (на стене), на расстоянии 2,0-4,0 м от входа в помещение, отображающую информацию о доступных помещениях в здании, не мешающих основному потоку посетителей.	2022					Е.В. Потапова	Обеспечение доступности пути движения для всех категорий инвалидов	
3.1.3	Провести обучение персонала Предусмотреть помощь персонала для людей с инвалидностью.	2021					Е.В. Потапова	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	
3.1.4	Рекомендуется оборудовать	2023					Е.В. Потапова	Обеспечение	

	настенными поручнями пути движения по коридорам на свободных участках					доступности услуг для людей с нарушением зрения и опорно-двигательного персонала	
3.1.5	Предусмотреть информационные таблички с указанием направления движения и конечной цели направления движения. Расположить на высоте 1.2-1.6м	2023			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для людей с нарушением зрения и для людей с ментальными нарушениями	
3.2	Лестницы (внутри здания)						
3.2.1	Оборудовать доступ на второй этаж подъемным устройством, лифтом, ступенькоходом и т.п.	2024-2025			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности входной группы для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
3.2.2	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем ступени - от 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020).	2023			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для людей с нарушением зрения и для людей с ментальными нарушениями	
3.3	Пандус						
3.4	Лифт						
3.3	Дверь						
3.4	Пути эвакуации						
3.4.1	отразить на планах эвакуации пути эвакуации для людей с	2023			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности для	


	инвалидностью. При оформлении плана эвакуации учитывать, в том числе, особенности людей с дальтонизмом. Планы эвакуации с обозначенными путями эвакуации людей с инвалидностью расположить на высоте, доступной для визуального восприятия с кресла-коляски (низ на отметке не более 0,85м-1,3 м от уровня пола (п.6.4.2 СП 59.13330.2020).					инвалидов всех категорий		
3.4.2	Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций СП 59.13330.2020 п.6.5.5	2023				Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, с нарушением зрения	
4. Зоны целевого назначения								
4.1.1	Разместить информационную табличку для идентификации кабинетов (групп) на стене со стороны ручки двери, на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема с учетом п. 6.2.1.5, 6.2.1.6 ГОСТ Р 51671-2020. Табличка должна быть контрастной, выполненной рельефно-графическим способом, продублирована шрифтом Брайля в соответствии с п. 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду	2022				Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, с нарушением зрения	

приближаться к ней на расстояние до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2016, п.6.2.1.4 – 6.2.1.6, 6.2.1.16, 6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020). 	2024-2025					
4.1.2 Обеспечить ширину дверного проема 0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2016)				Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, передвижающихся на кресле-коляске	
4.2.3 Ручку выделить контрастно по отношению к фону дверного полотна, согласно требованиям СП 59.13330.2016 п.6.4.1	2022			Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, с нарушением зрения	

							
4.2.4	Обеспечить зал мобильной системой усиления звука (портативной индукционной петлей), системой онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком (п.8.7.6 СП 59.13330.2020, п. 3.4, 3.5, 3.7).	2023			Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для людей, с нарушением слуха	
4.2.5	Оборудовать кабинет дефетолога и логопеда сенсорными изделиями, программно-дидактическими комплексами, диагностическим методическим материалом, учебно-наглядными пособиями, настольными играми с учетом возраста детей, набором различных материалов (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры и т.п.), методичками, листами для рисования слабовидящих детей, комплект для песочной терапии, игровой комплекс для развития тактильно-моторных навыков и осязательной стимуляции, видеомонитором, метроном, инструментами для удержания языка,	2023-2024			Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, с нарушением зрения и ментальными нарушениями	

	интерактивными комплексами с коррекционно-логопедической направленностью, антивандальным зеркалом и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155, от 05.04.17 №301) к Рекомендуются использовать удаленный способ привлечения сурдопереводчика по Skype..									
4.2.6	Оборудовать места для детей-инвалидов. При проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для детей с недостатками зрения и дефектами слуха, а для детей, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть проходы между игровыми зонами и столами шириной не менее 1.2м	2021						Е. В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для инвалидов, с нарушением зрения и ментальными нарушениями	
5.	Санитарно-гигиенические помещения									
5.1	Переоборудовать (перестроить) санузел общего доступа таким образом, чтобы выделить пространство под универсальную туалетную кабину шириной 1,65 м и глубиной 2,2 м. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски, пространство рядом с	2024-2025						Е. В. Потапова	Обеспечение доступности для всех категорий инвалидов.	

унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски. Кабина должна быть оборудована унитазом, имеющим опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м, а также системой тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи.

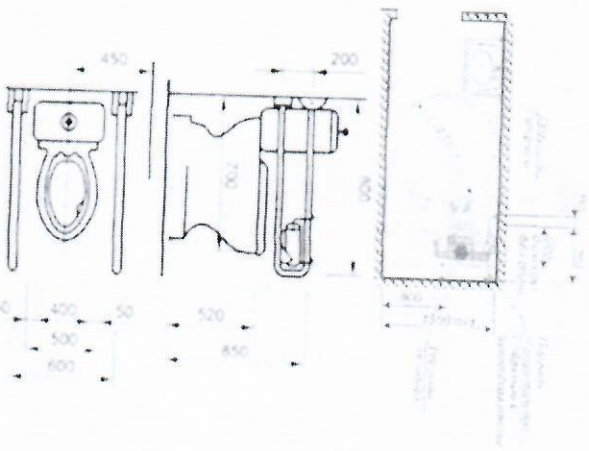

5.2 В кабине рядом с унитазом предусмотреть пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, предусмотреть в туалетной кабине свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски (п 6.3.3 СП

2024-2025

Е. В. Потапова

Обеспечение

доступности для всех категорий инвалидов

	59.13330.2016).						
5.3	Оборудовать до ступенные кабины системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. (п. 6.3.6. СП 59.13330.2016)	2024			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
5.4	Оборудовать блоки туалетов, доступные туалетные кабины, универсальную туалетную кабину дверьми, шириной не менее 0,9 м в свету. Двери должны открываться наружу, в них должна быть предусмотрена возможность открывания снаружи.	2024			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	
5.5	Установить в доступной кабине стационарные и/или откидные опорные поручни около унитаза, раковины в соответствии с п. 5.4.1-5.4.10 ГОСТ Р 51261-99 (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012; п. 6.3.3 СП 59.13330.2016).	2024			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в т.ч. передвигающихся на креслах-колясках	
5.6	Оборудовать туалеты крючками для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от уровня пола. (п. 7.1 / 2, 7.3 / 5 Таблицы А3 Приложения А СП 136.13330.2012). Крючки должны быть прочно и надежно закреплены (п. 6.2 СП 35-101-2001). Обеспечить контрастность цвета крючков для одежды и крючка для костылей по	2024			Е. В. Потапова	Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий	

	отношению к цвету стены (п.6.4.1 СП 59.13330.2016).						
6.	Система информации и связи (во всех зонах)						
6.2	Разработать регламент взаимодействия с людьми, имеющими инвалидность, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение сотрудников.	2021			Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов	
6.3	Доработать сайт с учетом ГОСТ Р 52872-2019 Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию: - о доступности общественного транспорта, и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью; - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов; - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью; - о наличии ассистивных технологий и устройств - о режиме работы учреждения - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы; - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью (п.6.5.3 СП 59.13330.2016).	2022			Е.В. Потапова	Обеспечение доступности услуг для всех категорий инвалидов.	

Например:
<https://dnsh25.e-dnsite.ru/r21aa1.html>

Заведующий муни.цикл.льного казённого дошкольного
образовательного учреждения Детский сад комбинированного

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполняет «Заказчик»
вида № 10

Белоголова
с Петербургской
28.07.2021



Н.Н. Белоголовская/
(подпись)